



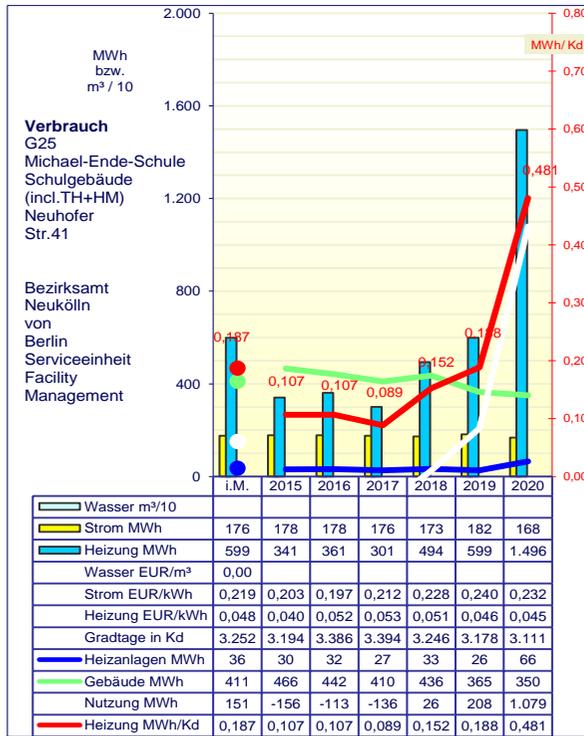

Gebäude-Energie-Daten erfassen werden verwalten auswerten

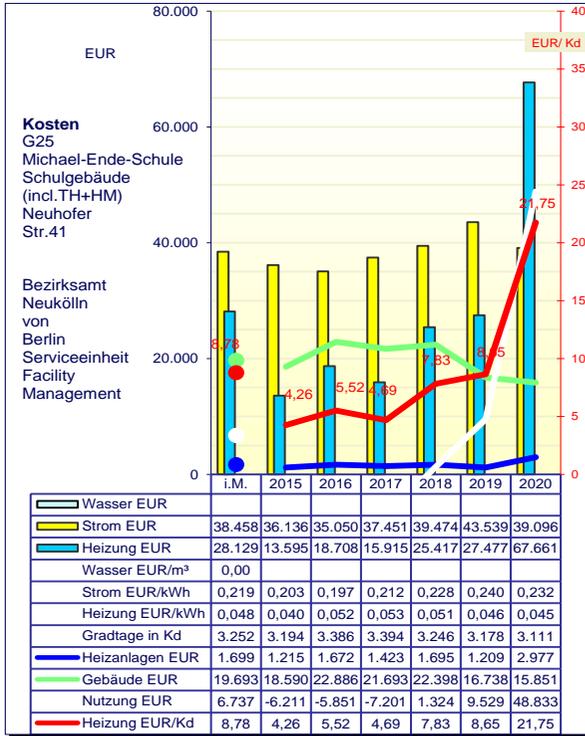

Energieausweis

Name G25 Michael-Ende-Schule
Schulgebäude (incl.TH+HM)
Straße Neuhofer Str.41

Ort 12355-T176

Filter S-

Gebäudedaten: 2020 (G19: EnEV-Typ-4)	
Bedarfsquote qH	0,69
qH = Q'h / Q'p,max	15,36 / 22,34 kWh/m³
Hüllfläche A / Ve	15.693 m² / 30.406 m³
NRI / BRI DIN277	29.531 / 40.019 m³
NGF/ BGF DIN277	8.335 / 9.273 m²
NGF =	43%HF+28%NF+18%VF+11%F
Leistung soll/ist	L(34K)=396 / 400 kW

Heizwärmedetails: Gt(HGW): 3.111Kd 230d	
Anlagenverlust	4,4 %
Anlagenquote qA	0,10 [+04%]
Gebäudequote qK	0,52 [+23%]
Nutzerquote qN	1,59 [+72%]
Gesamtquote qG	2,21
spez. Kosten	8,12 EUR/NGF...2,23 EUR/Ve
spez. Verbrauch	179 kWh/NGF...49 kWh/Ve

Nutzeranzahl

Verbrauchsart

Zählstationen

- Gas NS
- A1-7GMT0009349778 [366]Gas
- A1-7GMT0009349778-KR [366]Gas
- B1-7368928 [152]NS
- B1-7368928-GR [152]NS
- B2-1EMH0008420845 [245]NS
- B2-1EMH0008420845-GR [214]NS



Abkürzungen: T=Tausend, G=Giga, M=Mega, k=Kilo, W=Watt, h=Stunde, m³=Kubikmeter, Kd=Kelvinday, i.M.=im Mittel, ZSH=ZählersammelHeizung, MS=Mittelspannung, DF=Dachfläche, VP=Versiegelte Fläche... Es ist 1 MWh = 1.000 kWh

Ingenieurtechnische Energieprüfung der Gebäude: Die Umwelt und die Ressourcen werden nur physikalisch geschont! Beachten Sie hierfür die Grafik 'Verbrauch'.
Eine Einsparung berechnet sich aus den obigen Tabellen als Rückwärtsdifferenz zum Vorjahr. Bei Heizung ist die rote Kurve besonders gut geeignet, da klimaabhängig.
Hinweis zu den Kosten und dem Verbrauch: Die Kosten und der Verbrauch sind nur bedingt vergleichbar, da in den Kosten sich die Tarife gestaltend auswirken (EUR/ Verbrauch).
Bei Heizung ist EUR / Kd = Kosten pro Gradtag mit Kd: 1 Kelvinday = 1 Gradtag (siehe rote Kurve). Bei Wasser sind Kosten = Ab-, Frisch-, Regenwasser und Verbrauch in m³ = Frischwasser.
Hinweis zu den Heizwärmedetails: Die Heizwärme wird per Bilanzgleichung $Q_N = \eta \cdot E_p - Q_K$ berechnet, also Q_N ist die Gebäudenutzung incl. Regelung etc. und die ist gleich dem Anlagenwirkungsgrad mal Verbrauch minus dem klimaabhängigen Gebäudeverlust (G20-Gradtage: hochheizen auf 20°C mit 10h Nachtabsenkung).
Wird klimagemäß geheizt, so sollte die Nutzung ungefähr konstant sein, d.h. der Verbrauch 'Heizung' und der Verlust 'Gebäude' ist nur vom Klima abhängig, andernfalls...
Weiteres finden Sie auf der WebSite www.gedeva-in-neukoelln.de sowie eine Hilfe zu den Diagrammen unter www.gedeva.de/texte/ihilfe.pdf

Bewertungen 2020...2015 für Nr.334:
2018: Umstellung Öl -> Gas (196d)

Energieklasse: B 2007

Verbrauch pro NettoGrundfläche

Heizung	179 kWh/(m²a)
Strom	20 kWh/(m²a)